



SKALA 1:20


SKALA 1:20

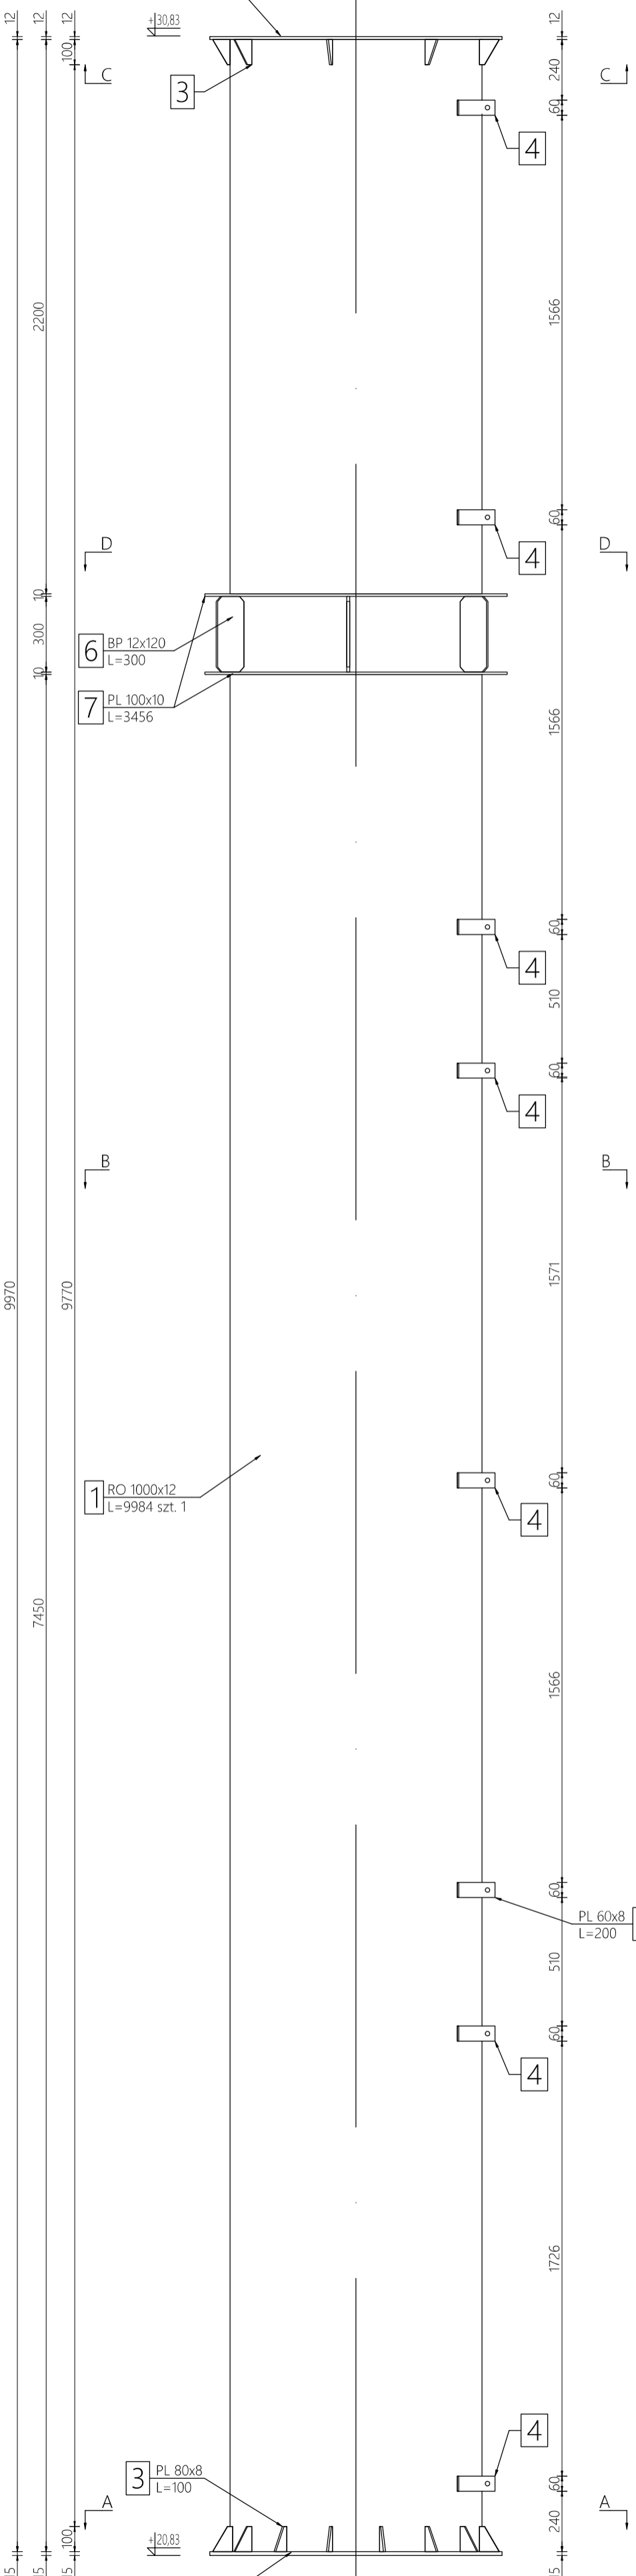


SKALA 1:20

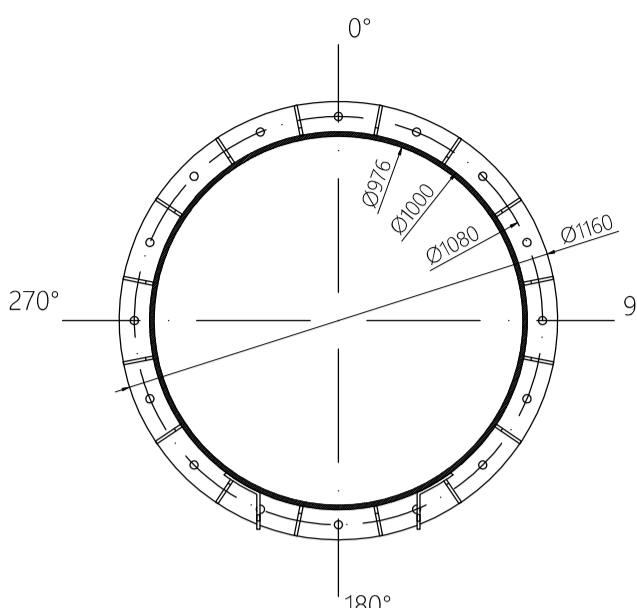


SKALA 1:20

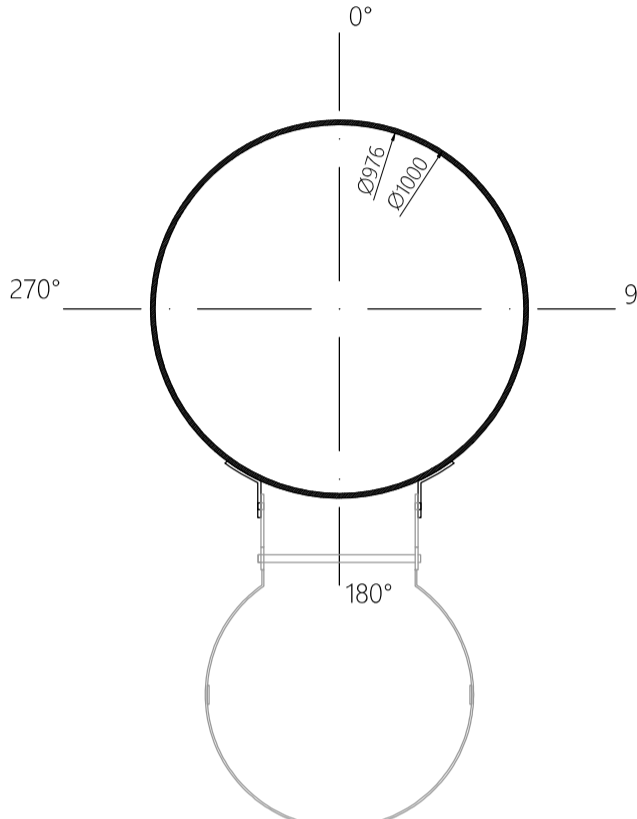


SKALA 1:20

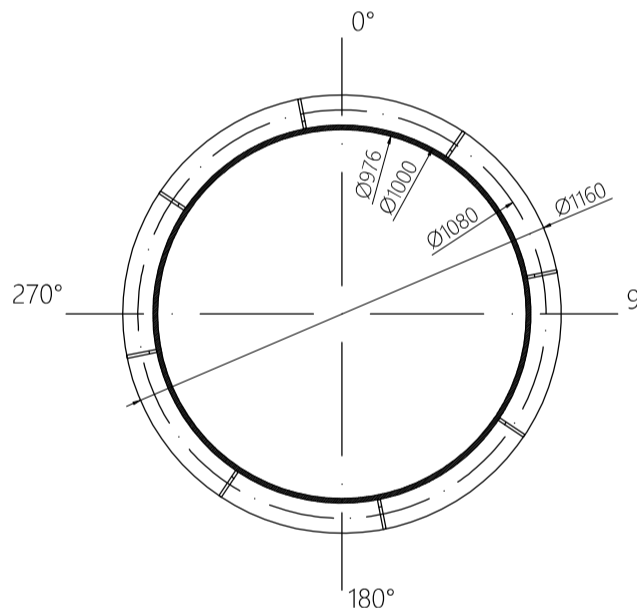


SKALA 1:20

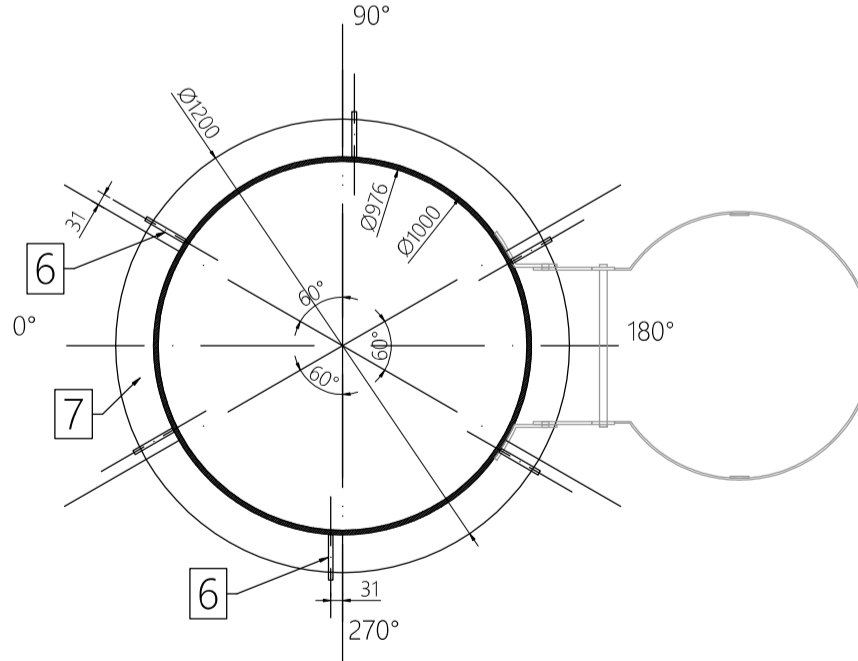



SKALA 1:10

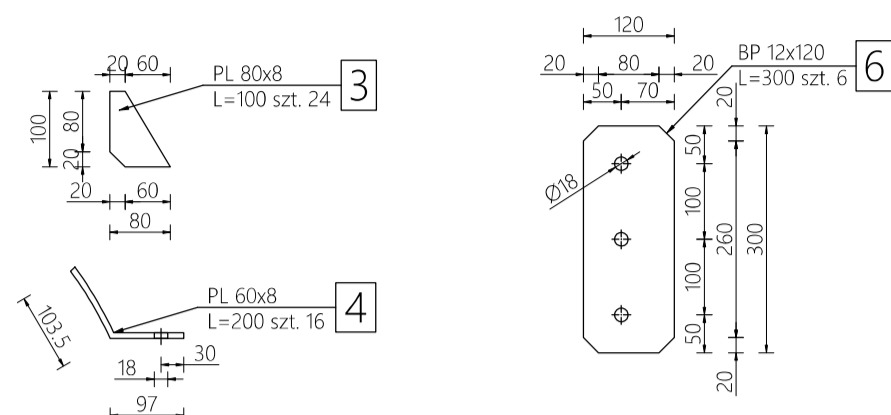

SKALA 1:10

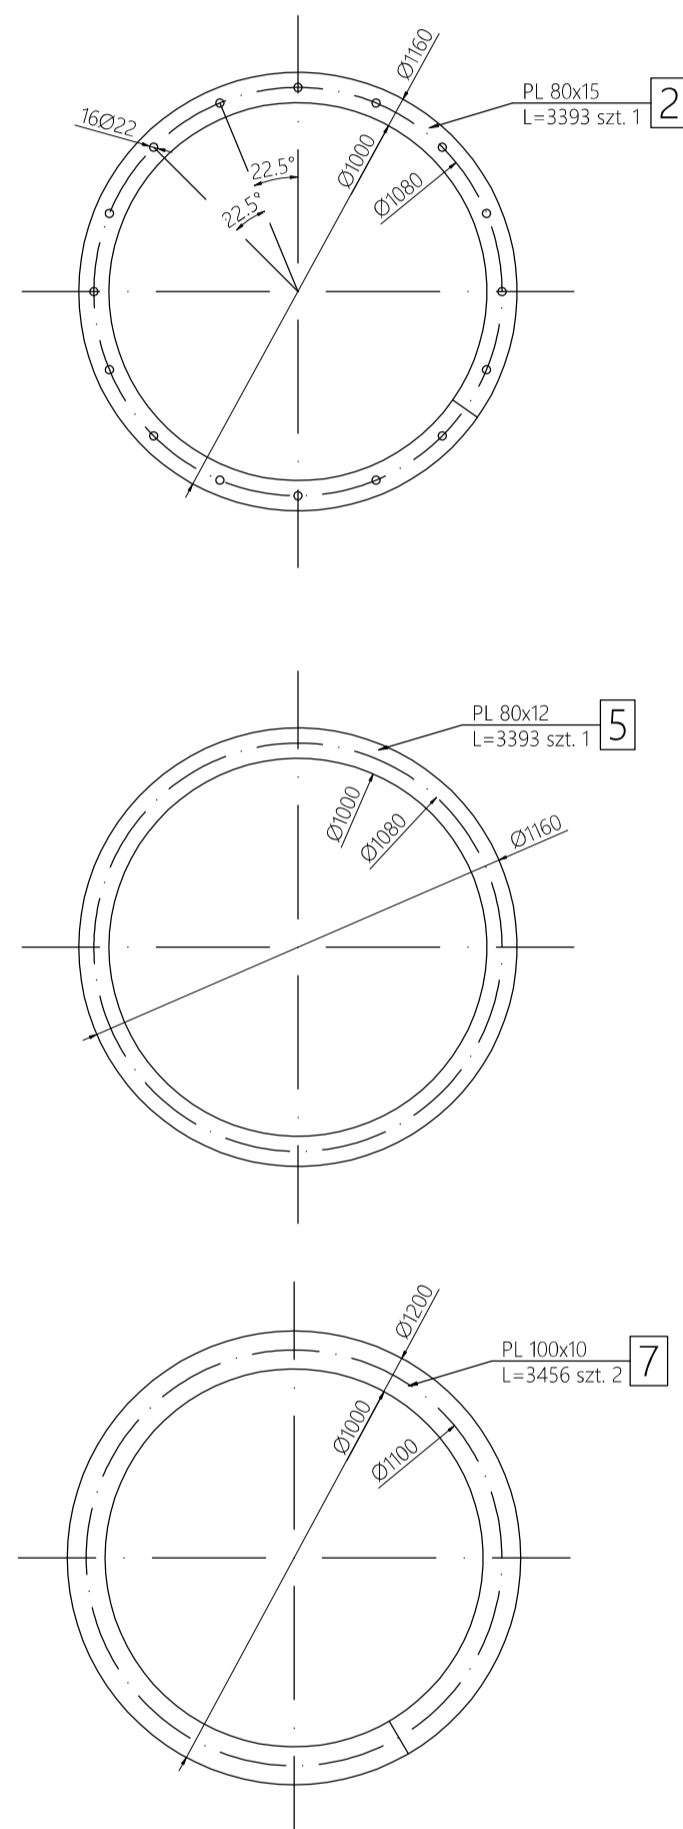

1. Stal S235 JR
2. Nieoznaczone spoiny wykonywać:
 - Spoiny pachwinowe grubości min. $a=0,2xT_2$
max $a=0,7xT_1$ (T_1 -el.cieńszy, T_2 -el.grubszy)
 - Spoina czołowa o grubości $a = 1.0g$.
3. Wykonać sztuk 1.
4. Wymiary podano w mm.
5. Zabezpieczenia antykorozyjne podano w opisie technicznym.
6. Rozpatrywać łącznie z rysunkiem nr 1006

Zamawiający:		Obiekt:	
Zuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Zurominie		Komin stalowy H=30m D=1000mm	
Wykonawca: P.B. KOMIN-PIEC-BUD Roman Majcherczyk i Wspólnicy Sp. Jawna ul. Grajewska 24, 85-382 Bydgoszcz tel. +48 52 379 6945, email: komin@komin-piec-bud.com.pl			
Projektował: Wiesław Węski		Data: 2019-04	
Sprawdził: Łukasz Węski		Data: 2018-04	
Podpis: 		Podpis: 	
Nr uprawn.: opr. proj. AUB-KZ-7102/206/90 specj. konstruk. – budowlana		Branza: KONSTRUKCYJNA	
Faza Projekt Wykonawczy		Nr identyfikacyjny Wykonawcy: KPB.1095.PW_05	
Skala 1:20		Tytuł: 1005 - Segment S-3	
Data 2019-04		Format A2	